

Etablissement GOMAS		Lieu de vérification : Super 10 Rue	
des Seblans 94 Bussy St Lege			
Vérification d'équipements de travail <input type="checkbox"/> Appareils de levage (arrêté du 1 ^{er} mars 2004) <input type="checkbox"/> Appareils de terrassement ((arrêté du 5 mars 1993) <input type="checkbox"/> Echafaudages ((arrêté du 21 décembre 2004) <input type="checkbox"/> Périodique <input type="checkbox"/> Mise en service <input type="checkbox"/> Remise en service <input type="checkbox"/> Autre : Pour les appareils de levage, ce document constitue le rapport provisoire (art.3h arrêté du 1 ^{er} mars 2004). Il ne se substitue pas au rapport définitif		Vérification des installations électriques <input checked="" type="checkbox"/> ERT (arrêté du 10 octobre 2000) <input type="checkbox"/> ERP (règlement du 25 juin 1980) <input type="checkbox"/> Périodique <input checked="" type="checkbox"/> Initiale <input type="checkbox"/> mise en demeure <input type="checkbox"/> Autre :	
Autre mission :		Règlementation applicable :	

Identification/Description

Appareil vérifié :

Marque : Type :

Numéro : Code entreprise :

Numéro du châssis/porteur :

Installation :

Observations : Réception capot transformateur 103 kVA / 10 kVA
pas d'observations particulières
Néanmoins il appartient à l'utilisateur de recréer un régime de neutre au secondaire transformateur et d'assurer une protection contre les contacts indirects

Commentaires :

Conclusions (appareils de levage)

Vérification complète. Le Chef d'établissement peut mettre ou maintenir l'appareil en service (il doit toutefois remédier aux observations ci-dessus mentionnées) (à rayer en l'absence d'observation)

Avis défavorable, mise à l'arrêt de l'appareil conseillée compte tenu des observations

Vérification incomplète : absence d'étude environnementale, d'étude de sol, ou autre :

Date de l'inspection **21/10/2012**
Nom et signature de l'inspecteur : **E. GOMBIGNY**

Dispositions Administratives

Adresse de facturation :


Ce document fait office de bon de commande. Le donneur d'ordre ou son représentant signataire reconnaît avoir été informé de nos conditions générales et particulières d'intervention

Référence de la commande : Prix en € HT : Se reporter à la proposition tarifaire ou à la convention.

Nom fonction et signature :

Le :
Cachet de l'entreprise :

Cabinet KUPIEC & DEBERGH sarl au capital de 45 800€ - Site de GARONOR - BP 532 - 93619 AULNAY SOUS BOIS Cedex - Siret : 397 742 651 00011 - Téléphone : 01 45 91 20 43 - Télécopie : 01 48 65 97 70
 Cabinet KUPIEC & DEBERGH - 3, rue de Stockholm - Les Estroublanes - 13127 VITROLLES - Téléphone : 04 42 09 47 38 - Télécopie : 04 42 89 40 33
 C.T.P Agence Alsace sarl au capital de 15 000€ - MELPARK Bâtiment S - 40, avenue Jean Monnet - 68200 MULHOUSE - Siret : 405 387 374 00037 - Téléphone : 03 89 43 04 56 - Télécopie : 03 89 43 83 12
 C.T.P Agence Lorraine - 86, rue Leroux - BP 51 - 55500 LIGNY EN BARROIS - Siret : 405 387 374 00011 - Téléphone : 03 29 78 00 21 - Télécopie : 03 29 77 00 50
 Cabinet NONNENMACHER sarl au capital de 8 000€ - 1, rue du Stade - 67490 LUPSTEIN - Siret : 448 245 068 00011 - Téléphone : 03 88 91 43 84 - Télécopie : 03 88 91 45 43
 ANCO France - Site de GARONOR - BP 532 - 93619 AULNAY SOUS BOIS Cedex - Siret : 384 337 887 00028 - Téléphone : 01 45 91 20 43 - Télécopie : 01 48 65 97 70

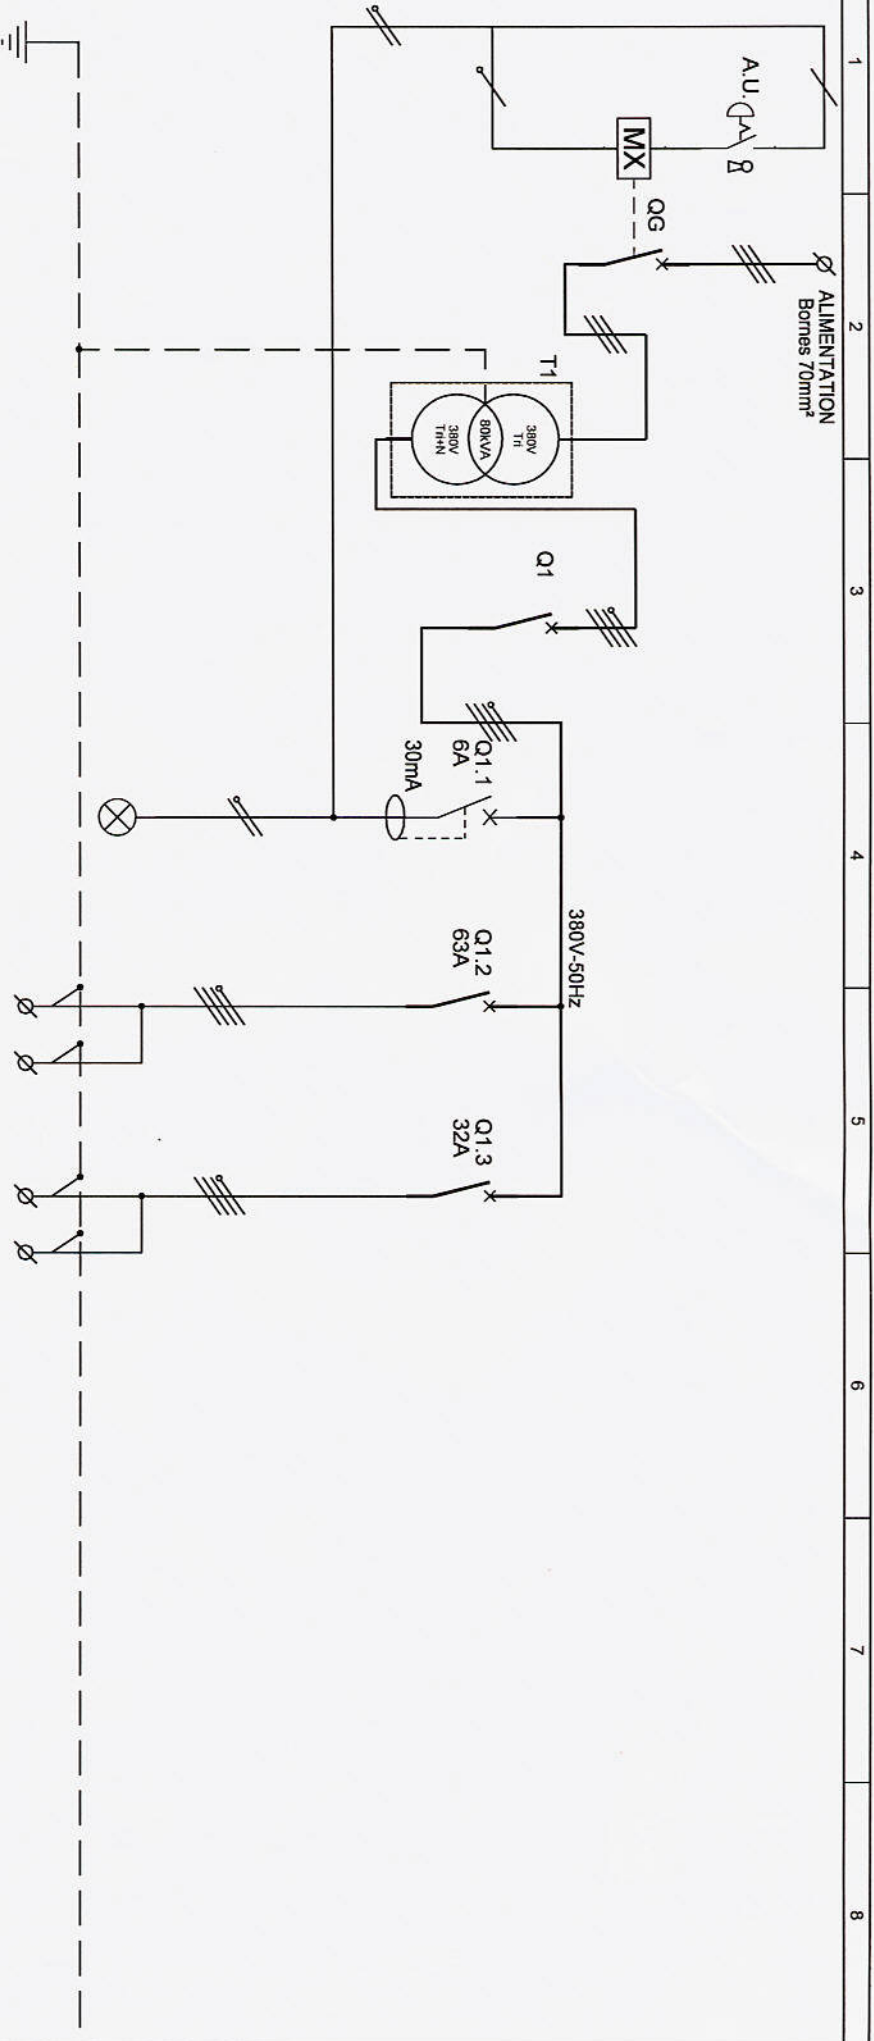

Designation Designation Lieu	PROTECTION GENERALE		TRANSFO.	PROTECTION CIRCUIT		PROTECTION MX+VOYANT		DEPART	DEPART
	Repre	Repre		Q1	Q1.1	Q1.2	Q1.3		
Protection	Disjoncteur Général	NSI60-STR22	80KVA	Disjoncteur Général	NSI60-TMD	Disjoncteur Diff	C60N	Disjoncteur	C60N
Intensité	Calibre	4x160A		Calibre	4x125A		2x6A		4x32A
Differential	Calibre			loc			30mA		
	Type			Type					
	Repre			Repre					
	Type			Type					
	Repre			Repre					
	Type			Type					
	Repre			Repre					
	Type			Type					
	Repre			Repre					
	Type			Type					

Révision de Modification

Révision de Modification			
A	B	C	D
ETABL	DESSINE	VERIFIE	DATE
J.M.G.	L.F.	J.M.G.	25/02/08

PARC D'ACTIVITES DE LA HAIE
GRISSELLE
10, RUE DES SABLONS
94478 BOISSY ST LEGER CEDEX



TEL. : 01 45 10 92 72
FAX : 01 45 69 86 85
E-mail : info@ounot.fr

TRANSFORMATEUR COFFRET 80KVA

SCHEMA UNIFILAIRE DE LA DISTRIBUTION

SDEL

CLIENT			
PLAN	AFFAIRE	Indice	Folio
81M01N-01	81M01N	-	2